

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за ноябрь 2014

Код УУТЭ: 6041

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"
 Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.17
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
 Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35 Узел учета: Отопление

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией
 Рассматривать совместно с УУТЭ: график: 105/70

Вычислитель: ВКТ-7.03 №110718
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето: Режим (схема): 3 Приборы УУТЭ поверены до 06.09.2014 Тхв, гр.С=0
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот. = 0,3937 Qвент. =
 Договорные расходы, т/час: Got. = 11,25 Gвент. =
 Договорные расходы, т/сут: Got. = Gвент. =
 Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2014 по 23.11.2014 Qгвс. = 0,1267
 Gгвс. = 2,1

УЧЕТ (ТВ-1)											
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
час			т	т	т	С	С	С	кг/см ²	кг/см ²	Гкал
24.10.2014	24,00		163,840	164,160	-0,320	61,42	42,05	19,37	7	6,2	3,17
25.10.2014	24,00		163,140	163,340	-0,200	57,23	40,21	17,02	7	6,2	2,77
26.10.2014	24,00		162,680	162,920	-0,240	55,24	39,30	15,94	7	6,2	2,59
27.10.2014	24,00		161,870	162,060	-0,190	46,38	35,29	11,09	7	6,2	1,79
28.10.2014	24,00		160,900	160,990	-0,090	43,00	33,70	9,30	7	6,2	1,50
29.10.2014	24,00		160,730	160,750	-0,020	43,02	33,82	9,20	7	6,2	1,48
30.10.2014	24,00		161,040	161,120	-0,080	44,08	34,13	9,95	7	6,2	1,60
31.10.2014	24,00		160,550	160,720	-0,170	47,66	35,86	11,80	7	6,2	1,89
01.11.2014	24,00		160,360	160,520	-0,160	51,42	37,37	14,05	7	6,2	2,25
02.11.2014	24,00		160,600	160,730	-0,130	56,79	39,95	16,84	7	6,2	2,70
03.11.2014	24,00		160,310	160,390	-0,080	47,03	35,61	11,42	7	6,2	1,83
04.11.2014	24,00		159,880	159,990	-0,110	42,95	33,66	9,29	7	6,2	1,49
05.11.2014	24,00		159,690	159,830	-0,140	43,87	33,94	9,93	7	6,2	1,58
06.11.2014	24,00		154,620	154,750	-0,130	50,28	36,58	13,70	7	6,2	2,12
07.11.2014	24,00		159,860	159,980	-0,120	49,69	36,74	12,95	7	6,2	2,07
08.11.2014	24,00		159,490	159,660	-0,170	50,16	36,66	13,50	7	6,2	2,15
09.11.2014	24,00		159,830	160,000	-0,170	48,21	36,00	12,21	7	6,2	1,95
10.11.2014	24,00		159,460	159,570	-0,110	46,95	35,28	11,67	7	6,2	1,86
11.11.2014	24,00		159,810	159,930	-0,120	44,66	34,37	10,29	7	6,2	1,65
12.11.2014	24,00		159,730	160,020	-0,290	42,93	33,49	9,44	7	6,2	1,51
13.11.2014	24,00		159,480	159,610	-0,130	45,48	34,40	11,08	7	6,2	1,77
14.11.2014	24,00		159,930	160,100	-0,170	51,30	37,36	13,94	7	6,2	2,23
15.11.2014	24,00		160,150	160,370	-0,220	51,20	37,15	14,05	7	6,2	2,25
16.11.2014	24,00		160,310	160,490	-0,180	56,22	39,50	16,72	7	6,2	2,68
17.11.2014	24,00		160,170	160,380	-0,210	58,83	40,58	18,25	7	6,2	2,92
18.11.2014	24,00		160,540	160,720	-0,180	61,89	42,01	19,88	7	6,2	3,19
19.11.2014	24,00		161,100	161,350	-0,250	64,06	42,83	21,23	7	6,2	3,42
20.11.2014	24,00		161,250	161,600	-0,350	65,58	43,23	22,35	7	6,2	3,60
21.11.2014	24,00		160,420	160,700	-0,280	66,65	43,94	22,71	7	6,2	3,64
22.11.2014	24,00		154,930	155,180	-0,250	59,40	40,50	18,90	7	6,2	2,93
23.11.2014	24,00		154,690	154,890	-0,200	54,81	38,50	16,31	7	6,2	2,52
Среднее	24,00		159,704	159,871	-0,168	51,232	37,230	14,002			3,17
Итого	744,00		4961,360	4966,820	-5,46						71,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.14 0:00	63167,650	54706,470	1325,49	22024,00
23.11.14 0:00	68129,010	59673,290	1396,56	22768,00

Расчет по среднему за период с по 0 сут = 0,00 Гкал
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал
 Корректировка на Тхв °С = 0,00 Гкал
 Расчет с учетом аварийного времени за период сут = Гкал
 Расчет по договорным нагрузкам с по 0 сут


Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 71,07 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.

Борисов Д.С.

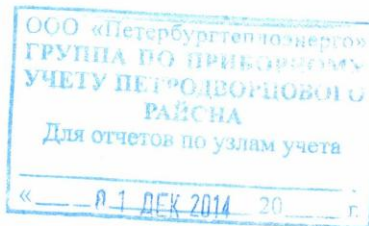

Дружинин
Дружинин

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за ноябрь 2014

Код УУТЭ: 6042

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: Отопление

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.19

Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"

Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

Рассматривать совместно с УУТЭ: график: 105/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7.03 №120186

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 08.12.2014

Тхв, гр.С=0

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот. = 0,4255

Qвент. =

Qгвс. = 0,133

Договорные расходы, т/час:

Gот. = 12,16

Gвент. =

Gгвс. = 2,22

Договорные расходы т/сут:

Gот. =

Gвент. =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 24.10.2014 по 23.11.2014

УЧЕТ (ТВ-1)												
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 кг/см ²	P2 кг/см ²		Q, Гкал
24.10.2014	24,00		166,170	166,600	-0,430	61,61	41,91	19,70	7,5	5,7		3,27
25.10.2014	24,00		165,540	165,910	-0,370	57,41	40,02	17,39	7,5	5,7		2,88
26.10.2014	24,00		165,160	165,570	-0,410	55,48	39,12	16,36	7,5	5,7		2,70
27.10.2014	24,00		164,540	164,930	-0,390	46,51	35,06	11,45	7,5	5,7		1,89
28.10.2014	24,00		163,650	164,010	-0,360	43,06	33,70	9,36	7,5	5,7		1,53
29.10.2014	24,00		163,440	163,820	-0,380	43,13	33,91	9,22	7,5	5,7		1,51
30.10.2014	24,00		163,620	164,000	-0,380	44,20	34,35	9,85	7,5	5,7		1,61
31.10.2014	24,00		162,860	163,310	-0,450	47,78	36,00	11,78	7,5	5,7		1,92
01.11.2014	24,00		162,580	162,950	-0,370	51,59	37,52	14,07	7,5	5,7		2,29
02.11.2014	24,00		162,740	163,070	-0,330	56,91	39,84	17,07	7,5	5,7		2,78
03.11.2014	24,00		162,640	162,970	-0,330	47,19	35,42	11,77	7,5	5,7		1,92
04.11.2014	24,00		162,320	162,640	-0,320	43,09	33,61	9,48	7,5	5,7		1,54
05.11.2014	24,00		162,070	162,410	-0,340	44,00	33,98	10,02	7,5	5,7		1,63
06.11.2014	24,00		156,910	157,330	-0,420	50,22	36,75	13,47	7,5	5,7		2,12
07.11.2014	24,00		162,050	162,440	-0,390	49,86	36,83	13,03	7,5	5,7		2,11
08.11.2014	24,00		161,700	162,070	-0,370	50,37	36,85	13,52	7,5	5,7		2,19
09.11.2014	24,00		162,090	162,490	-0,400	48,35	36,06	12,29	7,5	5,7		1,99
10.11.2014	24,00		161,760	162,130	-0,370	47,14	35,28	11,86	7,5	5,7		1,92
11.11.2014	24,00		162,090	162,460	-0,370	44,82	34,32	10,50	7,5	5,7		1,70
12.11.2014	24,00		162,170	162,500	-0,330	43,04	33,58	9,46	7,5	5,7		1,54
13.11.2014	24,00		161,810	162,170	-0,360	45,68	34,59	11,09	7,5	5,7		1,80
14.11.2014	24,00		162,110	162,510	-0,400	51,48	37,41	14,07	7,5	5,7		2,28
15.11.2014	24,00		162,410	162,810	-0,400	51,31	37,22	14,09	7,5	5,7		2,29
16.11.2014	24,00		162,440	162,810	-0,370	56,40	39,48	16,92	7,5	5,7		2,75
17.11.2014	24,00		162,200	162,550	-0,350	59,07	40,59	18,48	7,5	5,7		3,00
18.11.2014	24,00		162,530	162,830	-0,300	62,18	41,86	20,32	7,5	5,7		3,30
19.11.2014	24,00		163,080	163,360	-0,280	64,34	42,66	21,68	7,5	5,7		3,54
20.11.2014	24,00		163,210	163,490	-0,280	65,85	43,12	22,73	7,5	5,7		3,71
21.11.2014	24,00		162,310	162,580	-0,270	66,88	43,74	23,14	7,5	5,7		3,75
22.11.2014	24,00		156,890	157,210	-0,320	59,60	40,33	19,27	7,5	5,7		3,02
23.11.2014	24,00		156,780	157,030	-0,250	55,04	38,42	16,62	7,5	5,7		2,60
Среднее	24,00		161,964	162,317	-0,353	51,396	37,231	14,165				73,08
Итого	744,00		5031,870	5042,960	-11,09							

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.14 0:00	74822,310	63293,230		
23.11.14 0:00	79854,180	68336,190	1647,35	21684,00
			1720,43	22428,00

Расчет по среднему за период с

Расчетное потребление за предыдущий период

Корректировка на Тхв

Расчет с учетом аварийного времени за период

Расчет по договорным нагрузкам с по

сут = Гкал
 = 0,00 Гкал
 = 0,00 Гкал
 0 сут = Гкал


Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 73,08 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.

Борисов Д.С.

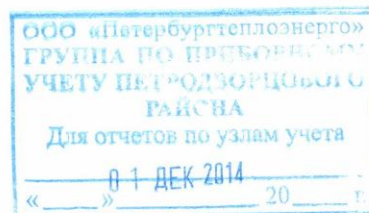

2805

Абонтент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: Отопление

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.21

Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

график: 105/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7.03

№137315

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 09.03.2015

Тхв, гр.С=0

Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M1(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот = 0,31325

Qвент. =

Qгвс = 0,0927

Договорные расходы, т/час:

Gот = 8,95

Gвент. =

Gгвс = 1,55

Договорные расходы т/сут:

Gот =

Gвент. =

Gгвс =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 24.10.2014 по 23.11.2014

УЧЕТ (ТВ-1)											
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q, Гкал
24.10.2014	24.00		115,630	119,110	-3,480	61,80	40,86	20,94	7,5	5,7	2,28
25.10.2014	24.00		115,200	118,640	-3,440	57,50	39,04	18,46	7,5	5,7	1,99
26.10.2014	24.00		114,910	118,320	-3,410	55,52	38,26	17,26	7,5	5,7	1,85
27.10.2014	24.00		114,400	117,880	-3,480	46,33	34,48	11,85	7,5	5,7	1,24
28.10.2014	24.00		113,780	117,160	-3,380	43,25	33,20	10,05	7,5	5,7	1,03
29.10.2014	24.00		113,670	117,020	-3,350	43,23	33,33	9,90	7,5	5,7	1,01
30.10.2014	24.00		113,850	117,220	-3,370	44,47	33,75	10,72	7,5	5,7	1,11
31.10.2014	24.00		113,460	116,840	-3,380	47,82	35,24	12,58	7,5	5,7	1,31
01.11.2014	24.00		113,240	116,660	-3,420	51,88	36,60	15,28	7,5	5,7	1,60
02.11.2014	24.00		113,910	117,330	-3,420	56,97	38,95	18,02	7,5	5,7	1,92
03.11.2014	24.00		114,950	118,330	-3,380	47,03	34,91	12,12	7,5	5,7	1,27
04.11.2014	24.00		114,830	118,090	-3,260	43,09	33,21	9,88	7,5	5,7	1,03
05.11.2014	24.00		114,670	117,910	-3,240	44,28	33,62	10,66	7,5	5,7	1,11
06.11.2014	24.00		110,760	114,030	-3,270	50,71	36,07	14,64	7,5	5,7	1,50
07.11.2014	24.00		114,410	117,770	-3,360	49,75	36,03	13,72	7,5	5,7	1,45
08.11.2014	24.00		114,130	117,490	-3,360	50,66	36,13	14,53	7,5	5,7	1,54
09.11.2014	24.00		114,340	117,730	-3,390	48,33	35,34	12,99	7,5	5,7	1,37
10.11.2014	24.00		114,170	117,520	-3,350	47,19	34,74	12,45	7,5	5,7	1,31
11.11.2014	24.00		114,410	117,780	-3,370	44,85	33,86	10,99	7,5	5,7	1,14
12.11.2014	24.00		116,700	120,020	-3,320	43,19	33,22	9,97	7,5	5,7	1,05
13.11.2014	24.00		118,990	122,500	-3,510	45,96	34,42	11,54	7,5	5,7	1,25
14.11.2014	24.00		119,260	122,840	-3,580	51,54	37,05	14,49	7,5	5,7	1,60
15.11.2014	24.00		119,410	123,010	-3,600	51,61	36,88	14,73	7,5	5,7	1,63
16.11.2014	24.00		119,460	122,870	-3,410	56,74	39,15	17,59	7,5	5,7	1,97
17.11.2014	24.00		119,300	122,770	-3,470	59,22	40,06	19,16	7,5	5,7	2,15
18.11.2014	24.00		119,510	123,040	-3,530	62,30	41,37	20,93	7,5	5,7	2,35
19.11.2014	24.00		119,890	123,430	-3,540	64,53	42,37	22,16	7,5	5,7	2,51
20.11.2014	24.00		120,010	123,510	-3,500	66,21	42,81	23,40	7,5	5,7	2,66
21.11.2014	24.00		119,250	122,630	-3,380	66,84	43,29	23,55	7,5	5,7	2,66
22.11.2014	24.00		115,350	118,640	-3,290	59,67	39,98	19,69	7,5	5,7	2,14
23.11.2014	24.00		115,230	118,670	-3,440	55,13	38,08	17,05	7,5	5,7	1,83
Среднее	24.00		115,905	119,310	-3,405	51,528	36,719	14,809			2,28
Итого	744,00		3591,080	3696,760	-105,68						50,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.14 0:00	53874,520	47836,240	1111,03	21684,00
23.11.14 0:00	57465,600	51533,000	1161,89	22428,00

Расчет по среднему за период с

сут = 0,00 Гкал

Расчетное потребление за предыдущий период

= 0,00 Гкал

Корректировка на Тхв

0°С

= 0,00 Гкал

Расчет с учетом аварийного времени за период

сут = Гкал

Расчет по договорным нагрузкам с по

0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 50,86 Гкал

ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.

Борисов Д.С.



Дружеская
Р.В.Р.



« 20 » 11 2014 г.